S1 - 2ks

ZTUŽENÍ BUDE NAVRŽENO ODDĚLENĚ S OHLEDEM NA TABULKU ŘEZIVA A NA SYSTÉM STABILITY VAZNÍKU.

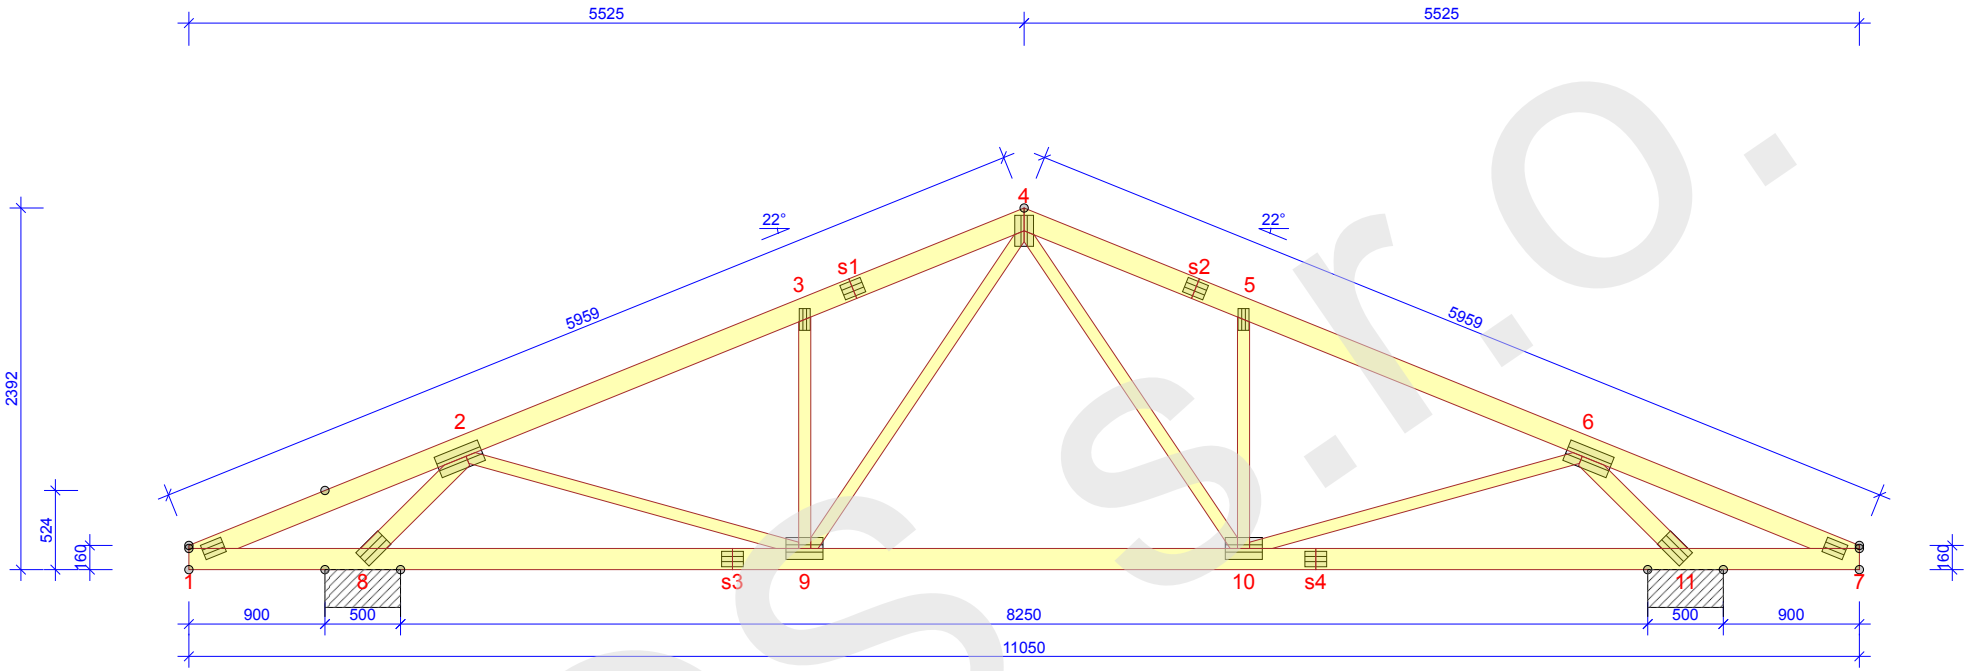

ŘEZIVO ŠÍŘKA 50 mm	
VAZNÍK- OD - DO	ZTUŽENÍ mm/ks
1-4	500
4-7	500
1-7	2500

ZATÍŽENÍ (kN/m²)	
SNĚHOVÁ OBLAST:	II
ZATÍŽENÍ SNĚHEM (Sk, 500 m a.s.l):	1 kN/m²
ZATÍŽENÍ VĚTREM (qp(z)):	0,83 kN/m²
STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA STŘECHU:	0,85
STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA STROP:	0,5
STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA NECHRÁNĚNÝ STROP:	0,25
DALŠÍ ZATÍŽENÍ VIZ STAT. VÝPOČET	
Přidána vlastní tíha	

OBECNÉ NASTAVENÍ	
ŠÍŘKA ŘEZIVA (mm):	50
HMOTNOST VAZNÍKU (kg/vrstvu):	128
ROZTEČ VAZNÍKŮ (mm):	1000
SOUČINITEL SPOLUPŮSOBENÍ:	1
SERVISNÍ TŘÍDA:	2 = 65% <= RH < 85%
ZTUŽENÍ: VIZ. TABULKA ŘEZIVA	

OBECNÉ POKYNY

KONSTRUKCE BYLA NAVRŽENA POMOCÍ
NÁVRHOVÉHO PROGRAMU "PAMIR",
BIOS - LICENCE: 9905
Norma: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + CZ-NA
PODROBNÉ VÝSLEDKY VIZ. STATICKÝ VÝPOČET

© Výkres je chráněn autorským zákonem a nesmí být kopírován, šířen nebo jinak použit bez souhlasu autora.

Bios s.r.o.

KRESLIL	KONTR.	ČÍSLO ZAKÁZKY	MĚŘÍTKO 1:50	Strana 1/1
DK		19-1065C /		
11. 9. 2019			Označení vazníku: S1	ČÍSLO VÝKRESU / REG.

11. 9. 2019 - 9:27
7.1 SR2 (105212)

BIOS s.r.o.